

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SETTORE CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA
Unità Operativa Territoriale di Milano

AR.CA UNIPERSONALE SRL.
VIA PRIMO MAGGIO 16 46051
SAN GIORGIO BIGARELLO MN

OGGETTO: Generatore di calore modulare di costruzione ARCA Caldaie

Si fa riferimento alla richiesta della società AR.CA prot. CIVA **20221124.002619274.PAGM**, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatore:

Costruttore: AR.CA UNIPERSONALE SRL.

Modello: PIXEL POWER 75 e PIXEL POWER 75ES

Marchio di fabbrica: Arca Caldaie

Disegno d'assieme: Arca Caldaie n.ro 977 del 11 11 22

Schema elettrico: Arca Caldaie n.ro SECC1 del 17 11 22

Le configurazioni attuabili sono al cap. 6 del Manuale di Installazione rev. del 20 6 22, la caldaia può essere alimentata a Metano o a GPL.

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate in data **5 aprile 2023**, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore.

I dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica.

Tale documentazione è conservata agli atti CIVA (prot. 20221124.002619274.PAGM).

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975.

Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

Il presente atto ha la validità di 5 anni –scadenza 4 aprile 2028-.


Allegati:

c.s.

Sesto San Giovanni , 26 04 23

Il Tecnico verificatore

Ing. A. Andolina

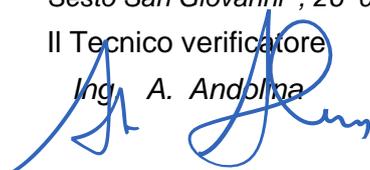


Il Direttore della UOT

Ing. M. De Mattia

